


Connessione Triase in BT protezione di interfaccia (PI) unica ed esterna al convertitori c.c.c.a.

Legenda dei simboli

	1 livello di base dinamica "SOUL" tipo "static switch"
	20 modelli di static switch in parallelo da 20 modelli ciascuno in serie: 1. 100 modelli PI-C ed della UNISCUAN
	Connessione produzione
	Connessione interfacciale
	Interruttore automatico
	DGen1 Dispositivo del generatore: Interruttore magnetotermico di 40-250 A
	DI Dispositivo di interfaccia: Contattore AC-3 di 250 A
	DG Dispositivo generale: Interruttore magnetotermico di 40-250 A

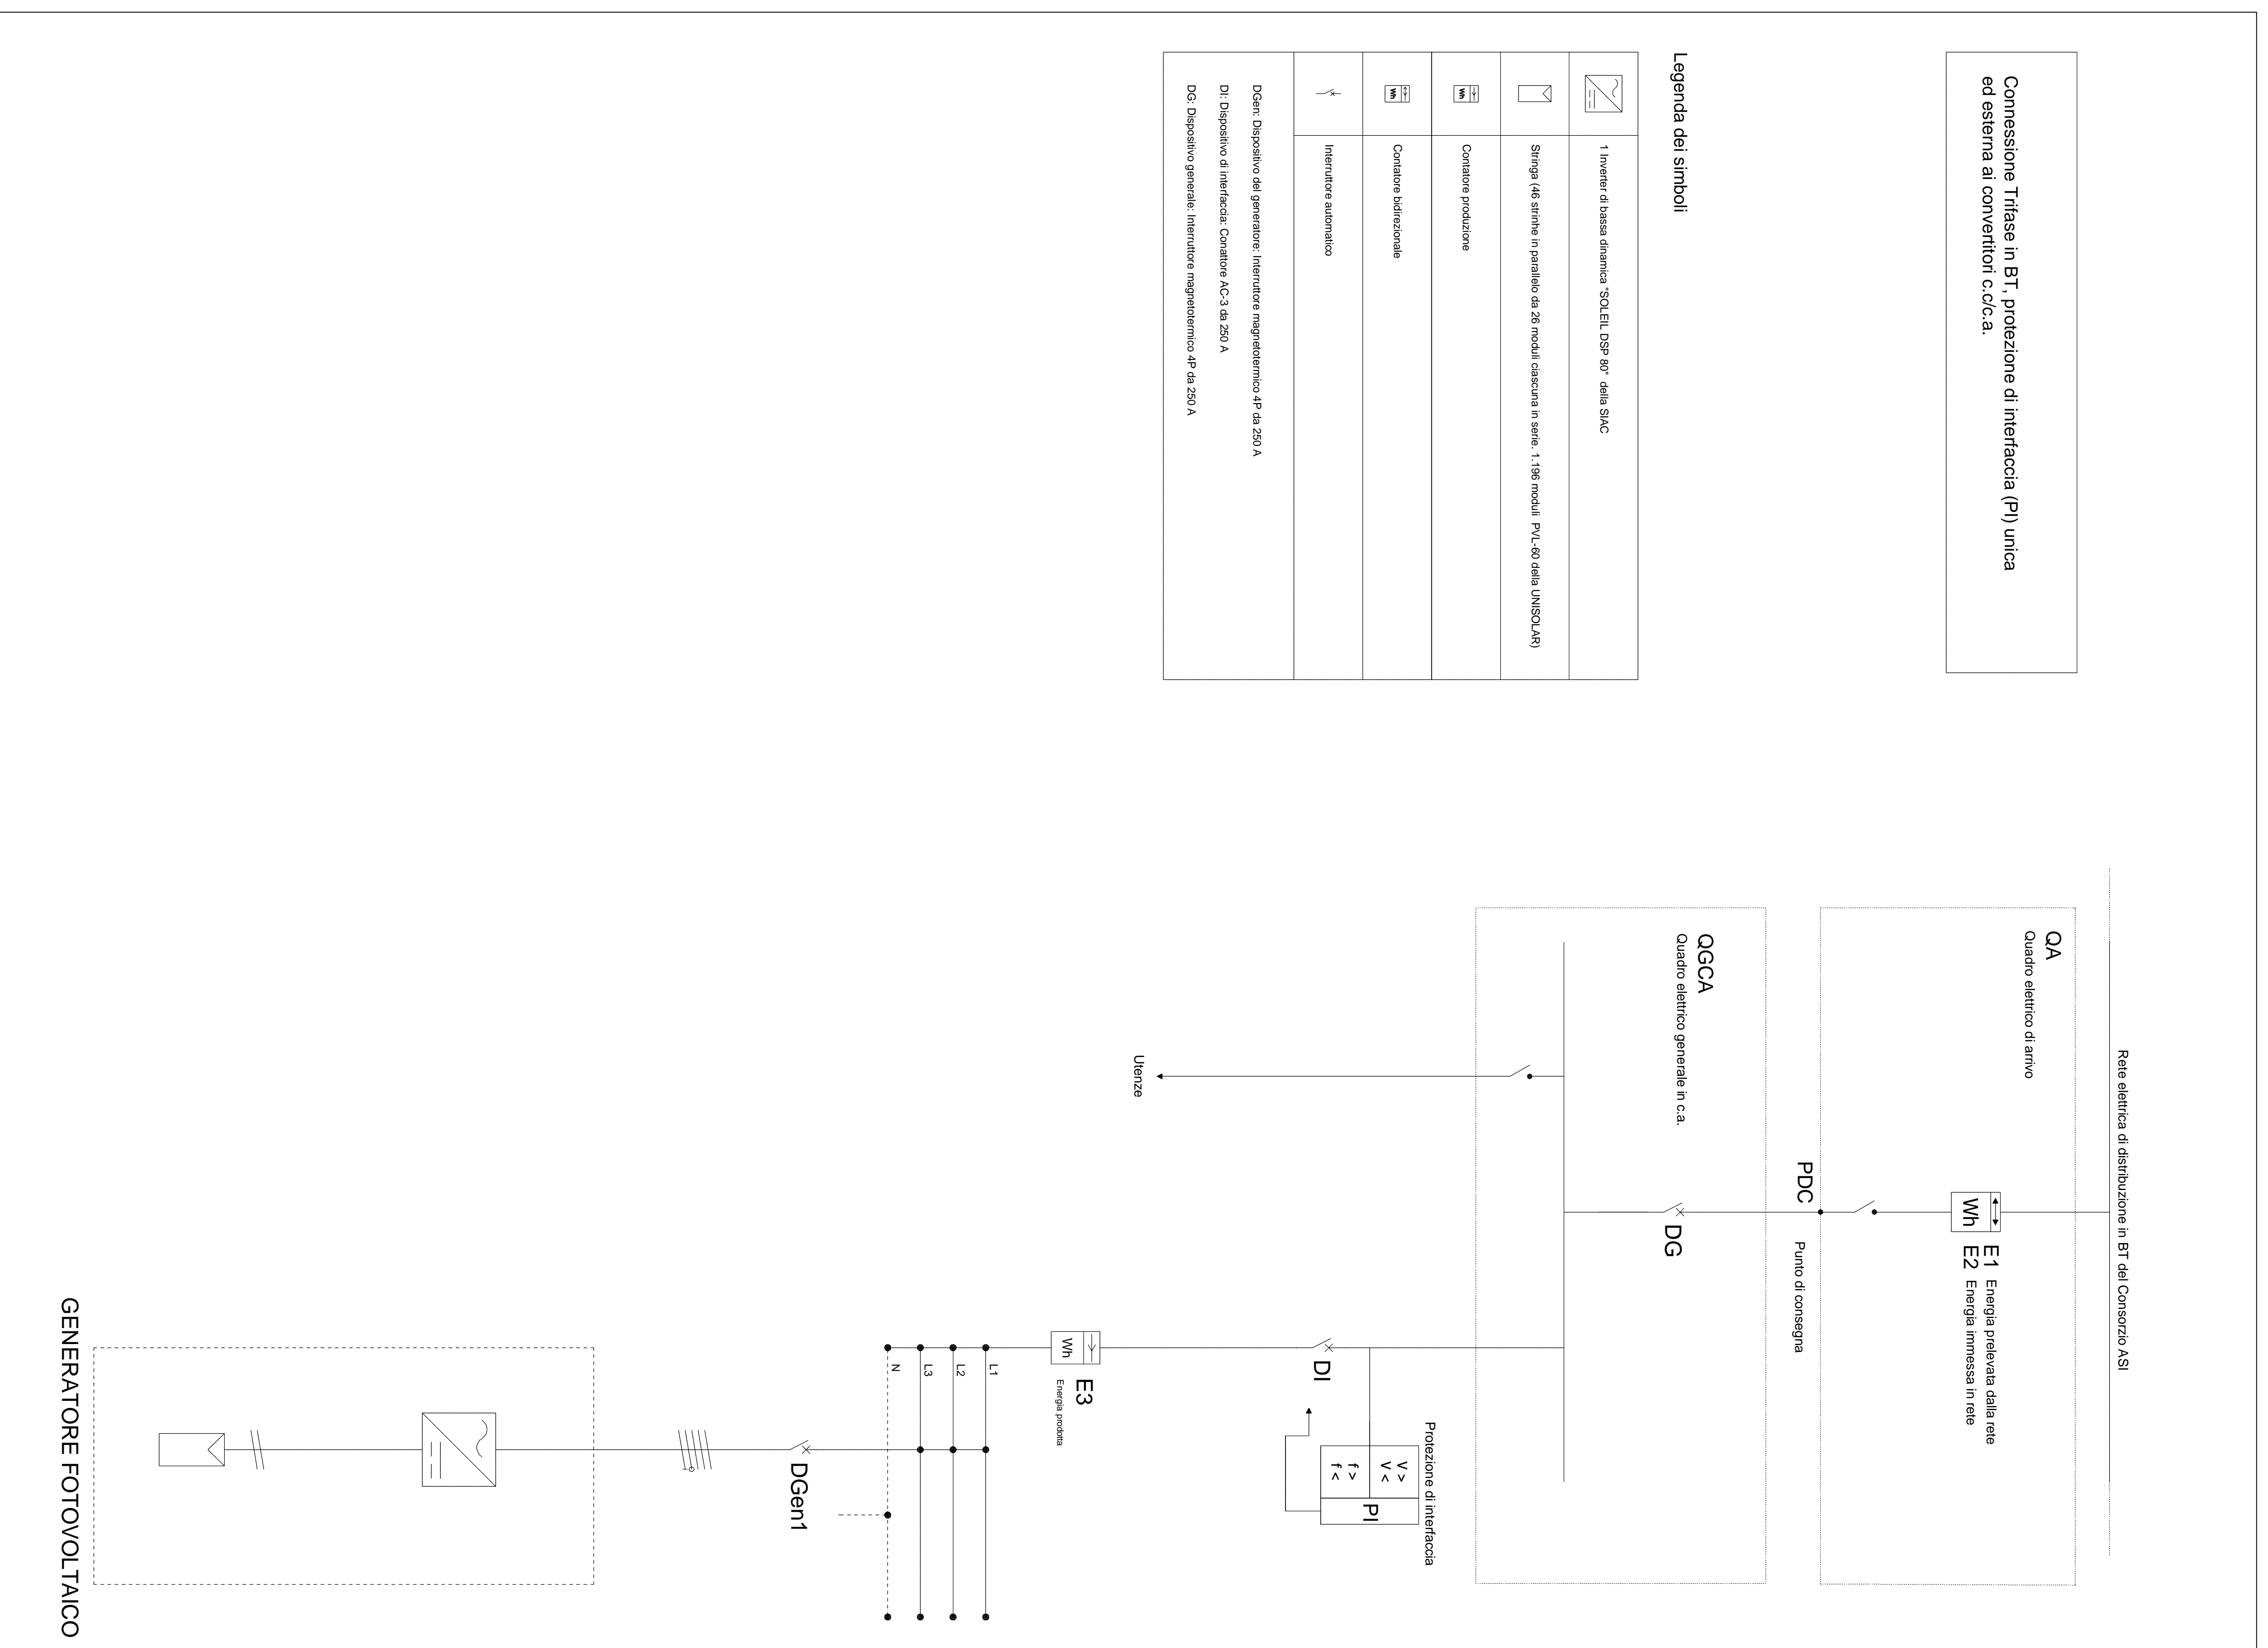

REGIONE PUGLIA

P.O. FESR 2007/2013
 Azione 6.2.2 - Iniziative per "Interventi volti a migliorare l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di competenza dei consorzi per le aree di sviluppo industriale"



Insediamento Rasider
 PROGETTO ESECUTIVO
 Fotovoltaico

TITOLO: **Schema elettrico a blocchi** TAVOLA n° **6**

PROGETTISTA: Ing. Giancarlo Gianone	
CONSULENZA ELETTRICA: Ing. Roberto Neri	
AUT. Ing. Vittorio Manno	
0	ESECUTIVO
0	DEFINITIVO
0	PRELIMINARE
Rev.	Descrizione
	Data