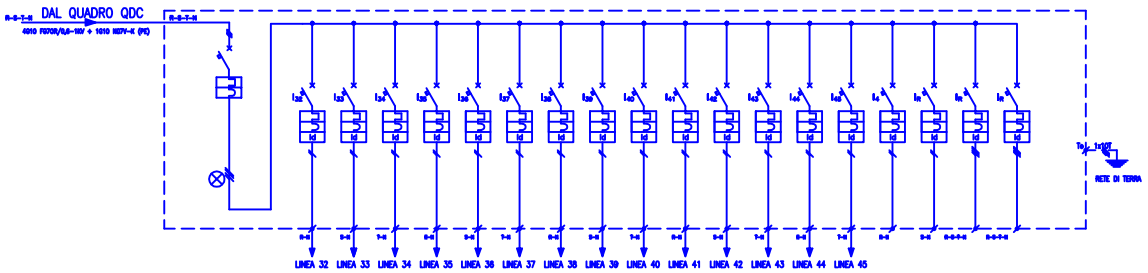

	DENOMINAZIONE																							
UTENZA	TENSIONE/COS φ	(V)	380/0,9		220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	380/0,9	380/0,9
	POTENZA	(kw)	7,52		0,3	0,5	0,5	0,3	0	0	2,4	2,4	1	1	0,5	0,3	0,5	1	0	0	0	0	0
	Fatt. contemp. (K)		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fatt. utilizzaz. (K)		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	CORRENTE (Ib)	(A)	12,71		1,5	2,52	2,52	1,5	0	0	12,1	12,1	5,4	5,4	2,52	1,5	2,52	5,4	0	0	0	0	0
LINEA	LUNGHEZZA	m			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
	TIPO CAVO				NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K					
	SEZIONE	mmq			2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x4+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T					
	PORTATA (Iz)	(A)			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
	CAD. TENSIONE	(V)			0,321	0,41	0,41	0,321			2,6	2,6	0,82	0,82	0,41	0,321	0,41	0,82					
DISPOSIT. DI PROTEZ.	In (Ib<In<Iz)	(A)	50		10	10	10	10	10	10	16	16	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	
	Idn	(A)			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	POTERE INTERRUZ.	(KA)	10		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

SCHEMA QUADRO SALA CONVEGNI

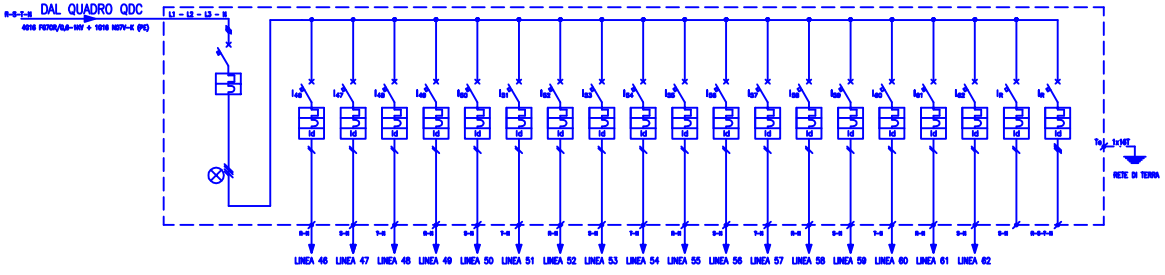

	DENOMINAZIONE																						
UTENZA	TENSIONE/COS φ	(V)	380/0,9		220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	220/0,9	380/0,9
	POTENZA	(kw)	12		0,3	0,3	0,3	0,3	1	1	1	1	2	2	3	0,1	0,1	0,5	3	0	0,3		
	Fatt. contemp. (K)		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Fatt. utilizzaz. (K)		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	CORRENTE (Ib)	(A)	27		1,5	1,5	1,5	1,5	5,05	5,05	5,05	5,05	10,1	10,1	15,15	0,5	0,5	2,52	15,15	0	1,5		
LINEA	LUNGHEZZA	m			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	20	20		
	TIPO CAVO				NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K	NO7V-K		
	SEZIONE	mmq			2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x4+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T	2x1x4+T	2x1x2,5+T	2x1x2,5+T		
	PORTATA (Iz)	(A)			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	28	21	21	21	28	21	21		
	CAD. TENSIONE	(V)			0,321	0,321	0,321	0,321	1,08	1,08	1,08	1,08	2,16	2,16	3,24	0,12	0,12	0,60	6,48		0,321		
DISPOSIT. DI PROTEZ.	In (Ib<In<Iz)	(A)	50		10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	25	10	10	10	25	10	10	10	25
	Idn	(A)			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	POTERE INTERRUZ.	(kA)	10		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

SCHEMA QUADRO PRIMO PIANO

REGIONE PUGLIA

AREE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE
SERVIZIO COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
UFFICIO AREE INDUSTRIALI E PRODUTTIVE

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
II LOTTO FUNZIONALE
INCUBATORE ASI (EX CISI)
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO N.6, *ZONA P.I.P. - TARANTO*

IMPIANTO E QUADRI ELETTRICI
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO: *QUADRO SALA CONVEGNI QUADRO PRIMO PIANO*

ALLEGATO: **E.4**

PROGETTISTA: Ing. SOLITO Nicola Antonio

Data: 22.05.2017

Rev.	Descrizione	Data